

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 44K

Producent: P.P.H.U. TECHNIK MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA, Szczury 33-B, 63-450 Sobótka

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **TECHNIX PELL LUX 38 o mocy 38kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Kocioł kondensacyjny Nie
Klasa kotła 5

	Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	230,99	≤ 500
	Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	172,11	-
	Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	12,90	≤ 20
	Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,98	≤ 40
	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	322,90	≤ 500
	Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	126,36	-
	Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	16,94	≤ 20
	Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,25	≤ 40
	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	309,11	≤ 500
	Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	133,22	≤ 200
	Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	16,34	≤ 20
	Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,36	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	η_{son}	%	84,62	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	80,76	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	38,47
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,50
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	91,49 $\geq 88,58$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	10,95
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,64
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,64 $\geq 88,06$
	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna	$e_{l, max}$	kW	0,07	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna	$e_{l, min}$	kW	0,04	-
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania	P_{SB}	kW	0,01	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła	EEI	-	118,83	-
	Klasa efektywności energetycznej	-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/44K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 20.01.2023 r.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

EKO-HURT ARTUR PENKALA, 63-300 PLESZEW UL. SZPITALNA 15, NIP 617797327

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIK NR 26/09/2023 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

P.P.H.U. TECHNIK
Monika Puszkara-Urbanska
Szczury 33B 63-450 Sobótka
tel. 71-260-94-72

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 44K

Producent: P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA, Szczury 33-B, 63-450 Sobótka

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **TECHNIX PELL LUX 38 o mocy 38kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny Nie

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	230,99	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	172,11	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	12,90	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,98	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	322,90	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	126,36	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	16,94	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,25	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	309,11	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	133,22	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	16,34	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,36	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,62	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,76	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	38,47	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,50	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	91,49	$\geq 88,58$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	10,95	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,64	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,64	$\geq 88,06$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		e_{lmax}	kW	0,07	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		e_{lmin}	kW	0,04	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,01	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,83	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/44K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 20.01.2023 r.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.


ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu



Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
Institutions for Research and Certification "ZETOM" Ltd.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice; tel. 32 256 92 57 e-mail: biuro@zetom.eu

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Laboratorium badawcze akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA
dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania.
Nr akredytacji AB 024



AB 024



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Numer: B/2023/44K z dnia: 20.01.2023 r.

Temat: Badanie kotła grzewczego na paliwo stałe TECHNIX PELL LUX 38 o mocy 38 kW

Badania wykonano dla: P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA

ul. Szczury 33-B

63-450 Sobótka

Badania wykonano w: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach

Sp. z o.o. - Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice

Indeks zamówienia klienta: Zlecenie na badania z dnia: 09.01.2023 r.

Zamówienie zarejestrowano w laboratorium pod numerem: B/2023/44K

Badania rozpoczęto dnia: 12.01.2022r. **Badania zakończono dnia:** 12.01.2023 r.

Raport zawiera: 18 strony

Wydano 3 egzemplarze, które otrzymują:

1. P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA
2. P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA
3. LT

Nadzór nad badaniami sprawował: dr inż. Bartosz Węcki

Badania i pomiary wykonali: mgr inż. Wojciech Wycisk w pracowni: WG
Józef Nowak w pracowni: WG

Sprawozdanie opracował: mgr inż. Wojciech Wycisk

Autoryzował:

Kierownik Pracowni
Urządzeń Grzewczych
dr inż. Bartosz Węcki



Zatwierdził:

DYREKTOR
DS. BADAŃ I WZORCOWAŃ
mgr Tomasz Wacławczyk

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”

im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Institutions for Research and Certification “ZETOM” Ltd.

Jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej Nr 1436,

Dla dyrektyw: budowlanej, niskonapięciowej, maszynowej

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17; 40-384 Katowice

Telefon: +48 (032) 2569-257, +48 (032) 2569-273, +48 (032) 2569-353

USTALENIA

A. Obligatoryjne:

1. Sprawozdanie z badań jest własnością zamawiającego, dla którego wykonano badania.
2. Sprawozdanie z badań i informacje w nim zawarte mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela Sprawozdania.
3. Sprawozdanie z badań może być wykorzystywane tylko w całości.
4. Wszystkie wyniki badań i pomiarów, zestawione w tym Sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanych obiektów i nie są aprobatą ich jakości.
5. Pracę wykonano zgodnie z ustalonym dla niej planem realizacji pracy, zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania według Księgi Jakości Laboratorium Badawczego i Wzorcującego.
6. W przypadku powoływania się na to Sprawozdanie należy używać następującego (lub równorzędnego) zdania:

Zbadane przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące "ZETOM" w Katowicach, które jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie zgodnym z załącznikiem do Certyfikatu Nr AB 024

B. Dodatkowe (zestawione w treści Sprawozdania) p.

C. Anomalie (zestawione w treści Sprawozdania) p.

Właściciel Sprawozdania, wykorzystując jego treść, zobowiązany jest przytoczyć informacje, że wykorzystuje wyniki uzyskane przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące Zakładów Badań i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	Numer: B/2023/44K	Strona 3 z 18
---	----------------------	----------------------	---------------

Spis treści

1. Podstawa badań	4
2. Cel badań	4
3. Przedmiot badań.....	4
4. Charakterystyka badanego kotła	5
5. Przebieg badań	9
6. Wyniki badań	11
7. Stwierdzenie zgodności z normą PN-EN 303-5:2021-09	16
8. Podsumowanie	18

----KONIEC STRONY 3----

	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	Numer: B/2023/44K	Strona 4 z 18
---	----------------------	----------------------	---------------

1. Podstawa badań

1.1. Nazwa dokumentu zamawiającego:	Zleceniodawca P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA na wykonanie badań w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym „ZETOM” Katowice
1.2. Identyfikacja dokumentu zamawiającego:	Zamówienie nr B/2023/44K
1.3. Dotyczy:	Wykonania badań

2. Cel badań

Celem zlecenia było wykonanie badań akredytowanych dla potwierdzenia spełnienia wymagań zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09.

3. Przedmiot badań

Nazwa przedmiotu:	Kocioł grzewczy na paliwo stałe TECHNIX PELL LUX 38 o mocy 38 kW
Zleceniodawca:	P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA
Dostawca/Producent:	P.P.H.U. TECHNIX MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA
Miejsce produkcji:	ul. Szczury 33-B, 63-450 Sobótka
Sposób dostarczenia obiektów do badań:	Zleceniodawca
Data otrzymania obiektów do badań:	09.01.2023 r.
Opis opakowania obiektów:	paleta

---KONIEC STRONY 4---

	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	Numer: B/2023/44K	Strona 5 z 18
---	----------------------	----------------------	---------------

4. Charakterystyka badanego kotła

4.1. Dane techniczne na podstawie instrukcji obsługi

Tabela 1. Parametry techniczne kotła

Nr	Parametry kotła	Jednostka	Wartość
1	Moc nominalna	kW	38
2	Dopuszczalne paliwo	-	pellet drzewny
3	szerokość	mm	660
	głębokość	mm	655
	wysokość	mm	1545
4	Masa kotła	kg	475
5	Pojemność kosza zasypowego	kg	250
6	Pojemność wody w kotle	l	144
7	Maksymalna temperatura pracy	°C	95
8	Dopuszczalne ciśnienie pracy	bar	1,5
9	Wymagany ciąg spalin	Pa	30
10	Zasilanie	V/W	230 / 100÷150


---KONIEC STRONY 5---

	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	Numer: B/2023/44K	Strona 6 z 18
---	-----------------------------	----------------------	---------------

4.2. Opis kotła

Kocioł TECHNIX PELL LUX 38 o mocy 38 kW przystosowany jest do spalania pelletu drzewnego. Korpus kotła wykonany jest w kształcie prostopadłościanu i składa się z dolnej części paleniskowej i górnej konwekcyjnej. W przedniej części kotła znajdują się szczelnie zamykane drzwiczki paleniskowe, popielnikowe i wyczystki. Z tyłu kotła znajduje się czopuch. Z boku kotła zamontowany jest podajnik paliwa z zasobnikiem. Część konwekcyjna kotła, składa się z kanałów wodnych i spalinowych, położonych na przemian. W palenisku umieszczona jest głowica palnika. W górnej części kotła umieszczono króćce wody zasilającej i pomiarowe, a na dole, z tyłu lub boku kotła, króćce wody powrotu i spustowy. Korpus kotła oraz drzwiczki posiadają izolację termiczną. Palenisko wykonane jest w kształcie komory, w której umieszczony jest Palnik Pellet sv300. Palenisko posiada wspólny wąż paleniskowo- popielnikowy z drzwiczkami służącymi do rozpalania w palniku i obsługi palnika. Popielnik znajduje się pod palnikiem i stanowi komorę, w której gromadzi się popiół. Popielnik posiada na powierzchni bocznej płaszcz wodny. Od dołu izolowany jest płytą termiczną. Wąż palnikowo-popielnikowy stanowi wspólny wąż umieszczony w dolnej części kotła, w strefie palnika i popielnika. Wąż paleniskowo- obsługowy umieszczony jest w palenisku z przodu kotła w środkowej części. Wąż wyczystki umieszczony jest na górnej i dolnej części kotła, w strefie pionowego wymiennika. Czopuch stanowi element łączący ostatni kanał spalinowy wymiennika ciepła z kominem. Umieszczony jest za kotłem i skierowany do tyłu, stanowi element łączący kocioł z kominem. Kocioł posiada króćce gwintowane króćce zasilania i powrotu, spustowe oraz tulejki pomiarowe. W górnej części kotła umieszczono króćce wody zasilającej i pomiarowe, a na dole z tyłu lub boku kotła króćce wody powrotnej i spustowy. Zbiornik paliwa umieszczony jest z boku kotła, bezpośrednio nad podajnikiem ślimakowym. Wykonany jest z blachy stalowej. Izolacja cieplna wykonana jest z wełny mineralnej, umieszczonej w kasetkach z blach stalowych, powlekanych lub obustronnie malowanych.

----KONIEC STRONY 6----

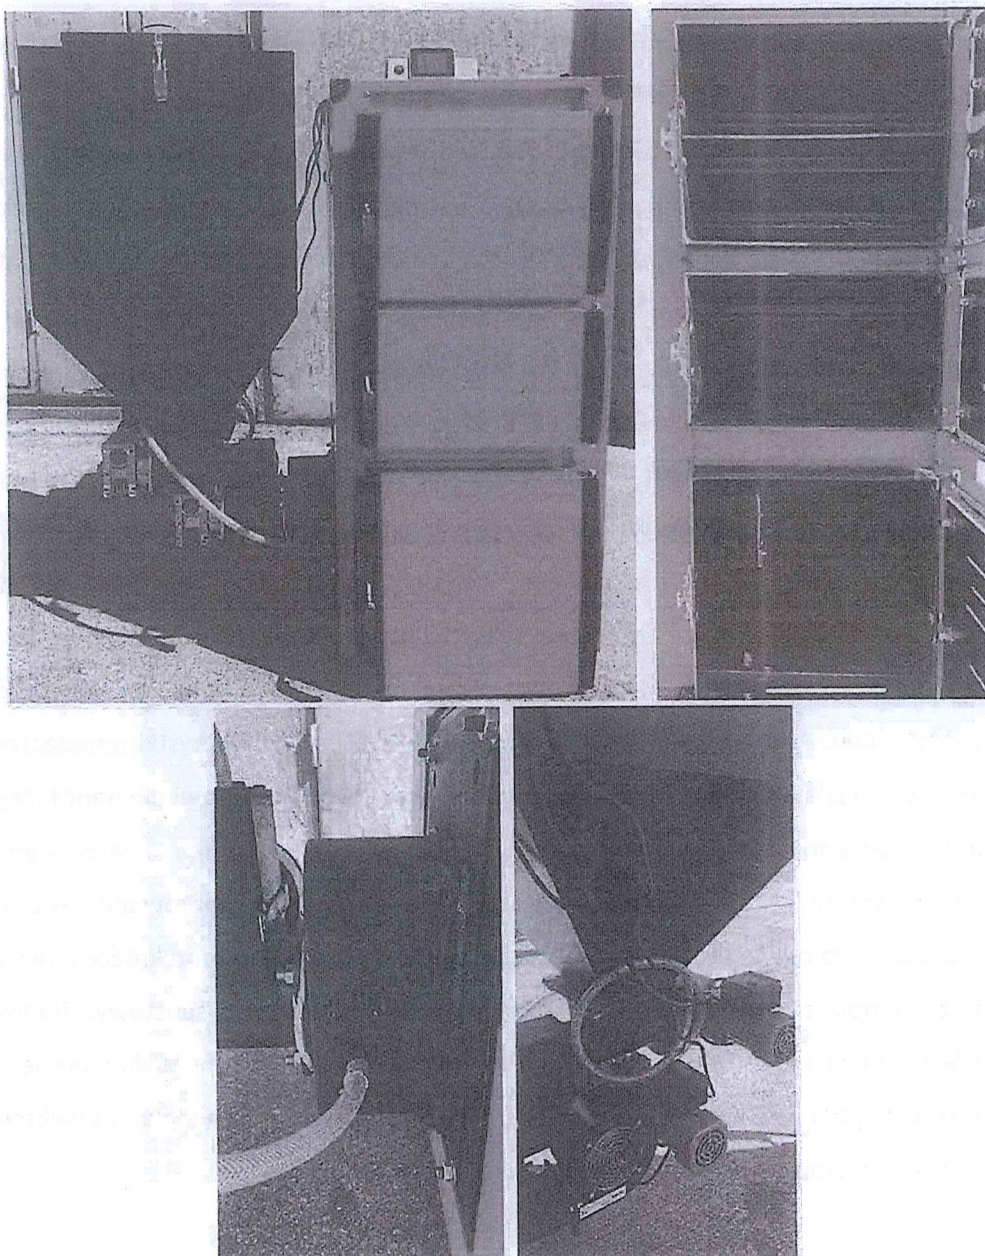4.3. Zdjęcia kotła**4.4. Istotne elementy**

- Podajnika paliwa Technix SV300
- Sterownik: AGROS PLUS PELLET
- Wentylator nadmuchowy: Technix TX- WT 80

---KONIEC STRONY 7---

	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	Numer: B/2023/44K	Strona 8 z 18
---	-----------------------------	----------------------	---------------

4.5. Wzór tabliczki znamionowej

P.P.H.U. TECHNIX
MONIKA PUSZKAR-URBAŃSKA
 Szczury 33-B, 63-450 Sobótka

Kocioł grzewczy opalany paliwem stałym
TECHNIX PELL LUX

Typ kotła	PELL LUX 38
Nominalna moc cieplna	38 kW
Zakres mocy cieplnej	_____ kW
Nominalne obciążenie cieplne	_____ kW
Klasa kotła	5 ecodesign
Max. dop. ciśnienie robocze	_____ bar
Max. dop. temp. robocza	_____ °C
Pojemność wodna	_____ L
Zasilanie elektryczne	~230 V/50 Hz
Pobór mocy przy mocy nominalnej	_____ W
Klasa paliwa	pellet
Tryb pracy kotła	niekondensacyjny
Kategoria kotła	1
Nr seryjny/roku produkcji	2023
Zakres dopływu ciepła	_____
Parametry jakościowe paliwa	_____
efektywność η_{cał} zawartość popiołu η_p wartość opałowa MJ/kg wilgotność	_____





----KONIEC STRONY 8----

	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	Numer: B/2023/44K	Strona 9 z 18
---	----------------------	----------------------	---------------

5. Przebieg badań

5.1. Wybór kotła grzewczego do badań

Kocioł przeznaczony do badań wybrał Zleceniodawca zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 5.1.2, pkt. 5.1.3 oraz pkt. 5.1.4

5.2. Miejsce wykonywania badania

Badania wykonano na stanowisku pomiarowym przygotowanym zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 5.6.2 w Zakładach Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. – Laboratorium Badawcze i Wzorcujące.

5.3. Program badań

Program badań obejmował zakres badań wg. normy PN-EN 303-5:2021-09

5.4. Paliwo do badań

Zgodnie z PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 5.3 paliwo do badań zostało dostarczone przez producenta kotła.

Tabela. 2 Wyniki analizy paliwa stosowanego w trakcie realizacji badań (pellet drzewny)

	Symbol	Jedn.	Wartość	Niepewność
Zawartość wilgoci	W^a	%	6,4	$\pm 0,2$
Zawartość wilgoci	W_t	%	7,6	$\pm 0,5$
Zawartość popiołu	A^d	%	0,6	$\pm 0,1$
Zawartość popiołu	A^r	%	0,6	$\pm 0,1$
Zawartość popiołu	A^a	%	0,6	$\pm 0,1$
Zawartość części lotnych	V_{daf}	%	85,27	$\pm 1,6$
Ciepło spalania	Q_{s^a}	kJ/kg	19130	± 165
Wartość opałowa	Q_i^r	kJ/kg	17443	± 150
Zawartość węgla	C^a_t	%	48,7	$\pm 2,4$
Zawartość wodoru	H^a_t	%	5,85	$\pm 0,44$
Zawartość azotu	N_a	%	0,1	$\pm 0,01$

Badanie paliwa zostało wykonane w akredytowanym laboratorium badawczym CLP-B Sp. z o.o. nr akredytacji AB300; Raport z badań nr 14287/IX/22

---KONIEC STRONY 9---

5.5. Przyrządy pomiarowe i metody pomiarów

Wypożyczenie pomiarowe użyte podczas wykonywania badania spełnia wymagania zawarte w PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 5.2

Sprzęt	Nr identyfikacyjny
• Analizator gazu	0000014
• Analizator TOC	0000011, 0000013
• Aspirator	3100013, 3100014
• Barometr i higrometr	3100012
• Wagosuszarka	3003009, 3003005
• Waga elektroniczna	3003010
• Waga platformowa 0 - 60kg	3003007
• Waga platformowa 0 – 1500 kg	3003011, 3003012
• Termoelement	3200056, 3200057, 3200058, 3200059 i 3200060 32000010, 32000011, 32000012, 32000013, 32000014
• Przetworniki ciśnień	3100015, 3100020, 2800026, 2800025
• Pirometr	3200052
• Watomierz	2400003, 2400004
• Przepływomierz	2800028, 2800027
• Sonda Prandtla	0000025
• Końcówki aspiracyjne	2100041, 2100042, 2100048, 2100049

Pomiary pyłów wykonano metodą grawimetryczną (filtracyjną).

5.6. Nastawy regulatora pracy kotła

Tabela 3. Nastawy regulatora pracy kotła

	Moc nominalna	Moc minimalna
Podawanie, s	11	4
Przerwa, s	20	30
Moc nadmuchu, %	83	26

----KONIEC STRONY 10----

6. Wyniki badań

Niepewność rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla $k=2$ i poziomu ufności około 0,95. W oszacowaniu niepewności pomiaru nie uwzględniono składowej dotyczącej etapu pobierania próbek. Na życzenie klienta dokonano oceny zgodności stosując wytyczne dokumentu ILAC-G8:09/2019 stosując metodę prostej akceptacji.

Tabela 4. Warunki w trakcie wykonywania badań

	Jedn.	Wynik	Niepewność	Wymagania
Temperatura otoczenia w trakcie badań				
Moc nominalna	°C	23,5	$\pm 0,3$	15 – 30
Moc minimalna	°C	22,5	$\pm 0,3$	15 – 30
podciśnienie spalin				
Moc nominalna	Pa	17,07	$\pm 0,35$	15 $\pm$ 3
Moc minimalna	Pa	11,61	$\pm 0,17$	10 $\pm$ 3
Czas trwania badań				
Moc nominalna	h	6		≥ 6
Moc minimalna	h	6		≥ 6
Strumień paliwa				
Moc nominalna	kg/h	8,68	-	-
Moc minimalna	kg/h	2,47	-	-

Tabela 5. Parametry spalin

	Jedn.	Wynik	Niepewność
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	°C	102,64	$\pm 3,59$
Temperatura spalin przy mocy minimalnej	°C	80,29	$\pm 3,47$
Strumień masy spalin przy mocy nominalnej	kg/h	101,52	$\pm 2,52$
Strumień masy spalin przy mocy minimalnej	kg/h	42,84	$\pm 1,08$

Tabela 6. Ustalenie oporów przepływu

	Jedn.	Wynik	Niepewność
dla			
Dt = 10 K	mbar	9,13	$\pm 0,03$
Dt = 20 K	mbar	3,31	$\pm 0,03$

---KONIEC STRONY 11---

Tabela 7. Wyznaczenie obciążenia cieplnego i sprawności cieplnej kotła

	Jedn.	Wynik	Niepewność	Wymagania
Metoda wyznaczenia mocy cieplnej	-	bezpośrednia		bezpośrednia/ pośrednia
Nominalna moc cieplna	kW	38,469	$\pm 0,394$	$38 \pm 3,04$
temperatura wody wylotowej t_v	$^{\circ}\text{C}$	73,0	$\pm 0,1$	70 - 90
temperatura wody wylotowej t_R	$^{\circ}\text{C}$	57,7	$\pm 0,1$	-
temperatura otoczenia t_L	$^{\circ}\text{C}$	23,5		15 - 30
różnica $Dt=t_v-t_R$	K	15,36	-	10 - 25
warunek $0,5(t_v+t_R)-t_L$	K	41,87	-	≥ 35
przepływ wody	kg/h	2154,729	$\pm 10,774$	-
Minimalna moc cieplna	kW	10,95	$\pm 0,112$	$\leq 11,4$
temperatura wody wylotowej t_v	$^{\circ}\text{C}$	72,1	$\pm 0,1$	70 - 90
temperatura wody wylotowej t_R	$^{\circ}\text{C}$	67,5	$\pm 0,1$	-
temperatura otoczenia t_L	$^{\circ}\text{C}$	22,5		15 - 30
różnica $Dt=t_v-t_R$	K	4,65	-	-
warunek $0,5(t_v+t_R)-t_L$	K	47,33	-	≥ 35
przepływ wody	kg/h	2024,647	$\pm 10,123$	-
sprawność cieplna kotła	-	bezpośrednia		bezpośrednia
zużycie pomocniczej energii elektrycznej	-	EN 15456	-	EN 15456
Nominalna moc cieplna	W	65,95	-	-
Minimalna moc cieplna	W	40,76	-	-
zużycie energii elektrycznej przez zespół podający paliwo	W	66,6	-	-
stan gotowości	W	5,70	-	-

----KONIEC STRONY 12----

	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	Numer: B/2023/44K	Strona 13 z 18
---	-----------------------------	----------------------	----------------

Tabela 8. Wielkość emisji zanieczyszczeń i sprawność cieplna

	Jedn.	Wynik	Niepewność	Wymagania
Moc nominalna				
Moc cieplna kotła	kW	38,469	± 0,394	38 ± 3,04
Moc cieplna paleniska	kW	42,049	± 0,004	-
Sprawność cieplna kotła	%	91,49	±0,972	≥ 88,58 klasa 5
Emisja				
CO ₂ *)	%	11,23	±0,16	-
CO **)	mg/m ³	230,99	±36,3	500 Klasa 5
Nox **)	mg/m ³	172,11	±14,51	-
OGC **)	mg/m ³	12,90	±0,52	20 Klasa 5
pył **)	mg/m ³	17,98	± 1,32	40 Klasa 5
Moc minimalna				
Moc cieplna kotła	kW	10,95	± 0,112	≤ 11,4
Moc cieplna paleniska	kW	11,949	± 0,007	-
Sprawność cieplna kotła	%	91,64	±0,994	≥ 88,06 klasa 5
Emisja				
CO ₂ *)	%	6,82	±0,12	-
CO **)	mg/m ³	322,9	±43,88	500 Klasa 5
Nox **)	mg/m ³	126,36	±9,33	-
OGC **)	mg/m ³	16,94	±0,34	20 Klasa 5
pył **)	mg/m ³	17,25	± 2,71	40 Klasa 5

*) średnia wartość zmierzona **) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

---KONIEC STRONY 13---

Tabela 9. Temperatura powierzchni zewnętrznych

	Jedn.	Wynik	Niepewność	Wymagania
Temperatura powierzchni				
Bok Prawy	°C	30,6	±1,4	≤ 51
Bok Lewy	°C	33,0	±1,5	≤ 51
Tył	°C	33,3	±1,5	≤ 51
Przód	°C	41,9	±1,5	≤ 51
Góra	°C	36,5	±1,5	≤ 51
temperatura drzwiczek				
1	°C	50,7	±1,6	≤ 51
2	°C	50,1	±1,6	≤ 51
3	°C	38,2	±1,5	≤ 51
temperatura uchwytów				
1	°C	37,0	±1,5	≤ 60
2	°C	35,0	±1,5	≤ 60
3	°C	26,8	±1,4	≤ 60
temperatura podajnika	°C	35,2	±1,5	≤ 85
temperatura zasobnika	°C	30,0	±1,4	≤ 85

Tabela 10. Badanie działania regulatora temperatury i ogranicznika temperatury bezpieczeństwa kotła grzewczego

	Jedn.	Wynik	Niepewność	Wymagania
Sprawdzenie działania regulatora temperatury				
Moc kotła	kW	38,197	± 0,392	38 ± 3,04
temperatura wody wylotowej	°C	71,5	± 0,1	≤ 75
przepływ wody przy mocy nominalnej	m³/h	2,210	± 0,011	-
zredukowana moc cieplna	kW	14,657	± 0,15	15,2 ± 0,76
nastawa temperatury	°C	80	-	-
temp. wody wylotowej po zadziałaniu regulatora temperatury	°C	86,3	-	< 100
Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury				
Moc kotła	kW	38,452	± 0,394	38 ± 3,04
temperatura wody wylotowej	°C	73,1	± 0,1	≤ 75
przepływ wody przy mocy nominalnej	m³/h	2,210	± 0,011	-
zredukowana moc cieplna	kW	15,041	± 0,154	15,2 ± 0,76
nastawa temperatury	°C	80,0	-	-
temperatura zadziałania STB po zmostkowaniu	°C	97,8	± 0,1	< 100
maksymalna temperatura kotła	°C	107,9	± 0,1	< 110

----KONIEC STRONY 14----

	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	Numer: B/2023/44K	Strona 15 z 18
---	-----------------------------	----------------------	----------------

Tabela 11. Badanie działania systemów szybko wyłączalnych

	Jedn.	Wynik	Niepewność	Wymagania
Nagła awaria odprowadzania ciepła				
Moc kotła	kW	38,452	$\pm 0,394$	$38 \pm 3,04$
temperatura wody wylotowej	°C	72,1	$\pm 0,1$	≤ 75
przepływ wody przy mocy nominalnej	m ³ /h	2,210	$\pm 0,011$	-
odprowadzana moc cieplna	kW	0	-	0
nastawa temperatury	°C	80,0	-	-
zadziałanie regulatora temperatury	°C	86,3	$\pm 0,1$	100
zadziałanie ogranicznika temperatury	°C	0	-	-
maksymalna temperatura kotła	°C	96,1	$\pm 0,1$	< 110
koncentracja CO	%	0,152	-	≤ 5
Awaria zaniku napięcia				
Moc kotła	kW	38,974	$\pm 0,399$	$38 \pm 3,04$
temperatura wody wylotowej	°C	72,9	$\pm 0,1$	≤ 75
przepływ wody przy mocy nominalnej	m ³ /h	2,240	$\pm 0,011$	-
temperatura kotła po zaniku napięcia	°C	96,3	$\pm 0,1$	-
koncentracja CO	%	0,119	-	≤ 5

Tabela 12. Badania bezpieczeństwa przy zaniku dopływu powietrza

	Jedn.	Wynik	Niepewność	Wymagania
przepełnienie paliwem	-	wyłączenie pracy kotła, wygaszenie		-
zablokowanie zasilania paliwem	-	wyłączenie pracy kotła, wygaszenie		-
zanik dopływu powietrza - awaria wentylatora	%	1,06	-	≤ 5
koncentracja CO				
awaria układu doprowadzającego powietrze	%	0,99	-	≤ 5
koncentracja CO				
przewodzenie ciepła				
temperatura powierzchni zewnętrznej podajnika	°C	35,2	$\pm 1,3$	≤ 85

----KONIEC STRONY 15----

7. Stwierdzenie zgodności z normą PN-EN 303-5:2021-09

Lp.	Punkt normy	Wymagania	Stwierdzenie zgodności
Wymagania cieplne			
1.	PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 4.4.2.2	Sprawność cieplna kotła Sprawność cieplna kotła, obliczana jest na podstawie NCV (wartość opałowa) o przy badaniu wg 5.6, 5.7 i 5.9, nie powinna być mniejsza od sprawności określonej wzorem i podanym na Rysunku 1 dotyczącym odpowiedniej klasy. Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 na 84 % a dla klasy 5 na 89 %. W przypadku kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82 %. Klasa 5, $Q < 100$ kW: $\eta_K = 87 + \log Q \text{ (w procentach)}$ η_K - wymagana sprawność kotła η_N - sprawność przy nominalnej mocy cieplnej obliczona na podstawie wyników z badań	Zgodny $\eta_N = 91,49 \%$ $\eta_K = 88,58 \%$
2.	PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 4.4.3	Temperatura spalin wylotowych W przypadku kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia mniej niż o 160 K, producent powinien podać informacje dotyczące wykonania komina, w celu zapobiegnięcia możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalinowych	Zgodny Temp. Spalin przy mocy nominalnej = 102,6 °C Temp. otoczenia = 23,5 °C Temp. Spalin przy mocy nominalnej - Temp. otoczenia = 79,1 K
3.	PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 5.7.2	Wyznaczanie mocy cieplnej Podczas badań moc cieplna deklarowana przez producenta powinna być utrzymywana na stałym poziomie, z tolerancją $\pm 8 \%$ Nominalna moc cieplna deklarowana przez producenta: 38 $\pm$ 3,04 kW	Zgodny $Q_N = 38,469$ kW
4.	PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 4.4.6	Minimalna moc cieplna Minimalna moc cieplna kotłów grzewczych automatycznie zasilanych paliwem powinna wynosić najwyżej 30% nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonywane automatycznie przez urządzenie regulacyjne	Zgodny $Q = 10,95$ kW 28,82%

----KONIEC STRONY 16----

5.	PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 4.4.7.1	Zmierzone wartości emisji zanieczyszczeń Spalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy wyniki emisji podane w tabeli 7 nie zostaną przekroczone podczas pracy z nominalną mocą cieplną, a w przypadku kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badań wg. 5.8 i obliczone zgodnie z 5.9.4. Podane wartości w mg/m³_n.	<table><tr><td>Emisja CO</td><td>230,99</td></tr><tr><td>Emisja OGC</td><td>12,90</td></tr><tr><td>Emisja pyłu</td><td>17,98</td></tr><tr><td>Emisja NOx</td><td>172,11</td></tr></table>	Emisja CO	230,99	Emisja OGC	12,90	Emisja pyłu	17,98	Emisja NOx	172,11	Zgodny Klasa 5								
	Emisja CO	230,99																		
Emisja OGC	12,90																			
Emisja pyłu	17,98																			
Emisja NOx	172,11																			
		<table><tr><td>Emisja CO</td><td>322,9</td></tr><tr><td>Emisja OGC</td><td>16,94</td></tr></table>	Emisja CO	322,9	Emisja OGC	16,94														
Emisja CO	322,9																			
Emisja OGC	16,94																			
	Przy mocy minimalnej	<table><tr><td>Emisja pyłu</td><td>17,25</td></tr><tr><td>Emisja NOx</td><td>126,36</td></tr></table>	Emisja pyłu	17,25	Emisja NOx	126,36														
Emisja pyłu	17,25																			
Emisja NOx	126,36																			
	PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 4.4.7.2	Wyliczone wartości sezonowej emisji zanieczyszczeń Kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania zawarte w tabeli 8. Wymagania te muszą być spełnione dla paliwa podstawowego i dla każdego innego odpowiedniego paliwa do kotła na paliwa stałe. Podane wartości w mg/m³_n.	<table><tr><td>Emisja CO</td><td>309,11</td></tr><tr><td>Emisja OGC</td><td>16,34</td></tr><tr><td>Emisja pyłu</td><td>17,36</td></tr><tr><td>Emisja NOx</td><td>133,22</td></tr></table>	Emisja CO	309,11	Emisja OGC	16,34	Emisja pyłu	17,36	Emisja NOx	133,22	Zgodny								
Emisja CO	309,11																			
Emisja OGC	16,34																			
Emisja pyłu	17,36																			
Emisja NOx	133,22																			
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa																				
6.	PN-EN 303-5:2021-09 pkt. 4.3.7	Temperatura powierzchni zewnętrznych Podczas badań wg 5.11 temperatura zewnętrznych powierzchni kotła grzewczego (wraz z podstawą kotła i drzwiczkami, a z wyjątkiem czopucha i otworów służących do nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągu naturalnym) nie powinna przekraczać temperatury otoczenia więcej niż o 60K. Wymaganie dotyczące temperatury podstawy kotła nie obowiązuje, gdy według pisemnych zaleceń producenta kocioł grzewczy powinien być posadowiony na niepalnym podłożu. Podczas badań wg 5.11, temperatura powierzchni uchwytów obsługowych i wszystkich części, które podczas eksploatacji kotła grzewczego mogą być dotykane, nie powinna przekraczać poniższych wartości: - 51 °C w przypadku wykonanych z metali i materiałów podobnych; - 56 °C w przypadku wykonanych z porcelany i materiałów podobnych; - 60 °C w przypadku wykonanych z tworzyw sztucznych i materiałów podobnych	<table><tr><td>Bok Prawy</td><td>30,6 °C</td></tr><tr><td>Bok Lewy</td><td>33,0 °C</td></tr><tr><td>Tył</td><td>33,3 °C</td></tr><tr><td>Przód</td><td>41,9 °C</td></tr><tr><td>Góra</td><td>36,5 °C</td></tr></table>	Bok Prawy	30,6 °C	Bok Lewy	33,0 °C	Tył	33,3 °C	Przód	41,9 °C	Góra	36,5 °C	Zgodny Temp. Otoczenia = 23,5 °C						
	Bok Prawy	30,6 °C																		
Bok Lewy	33,0 °C																			
Tył	33,3 °C																			
Przód	41,9 °C																			
Góra	36,5 °C																			
			<table><tr><td colspan="2">Temperatura drzwiczek</td></tr><tr><td>1</td><td>50,7 °C</td></tr><tr><td>2</td><td>50,1 °C</td></tr><tr><td>3</td><td>38,2 °C</td></tr><tr><td colspan="2">Temperatura uchwytów</td></tr><tr><td>1</td><td>37,0 °C</td></tr><tr><td>2</td><td>35,0 °C</td></tr><tr><td>3</td><td>26,8 °C</td></tr></table>	Temperatura drzwiczek		1	50,7 °C	2	50,1 °C	3	38,2 °C	Temperatura uchwytów		1	37,0 °C	2	35,0 °C	3	26,8 °C	
Temperatura drzwiczek																				
1	50,7 °C																			
2	50,1 °C																			
3	38,2 °C																			
Temperatura uchwytów																				
1	37,0 °C																			
2	35,0 °C																			
3	26,8 °C																			

----KONIEC STRONY 17----

7.	PN-EN 303- 5:2021- 09 pkt. 5.13	Badanie działania regulatora temperatury i ogranicznika temperatury bezpieczeństwa kotła grzewczego Przy prawidłowo działającym regulatorze temperatury zmierzona temperatura wody wylotowej nie powinna przekroczyć 100 °C, a ogranicznik temperatury bezpieczeństwa lub czujnik temperatury bezpieczeństwa oraz urządzenie odprowadzające ciepło nadmiarowe nie powinny zadziałać. Po zmostkowaniu regulatora temperatury badanie należy powtórzyć. Sprawdza się, czy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa wyłącza spalanie najpóźniej w najwyższej temperaturze deklarowanej przez producenta kotła i czy nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa	Zgodny 86,3 °C Zgodny 97,8 °C Maksymalna temp. wody wylotowej 107,9 °C
8.	PN-EN 303- 5:2021- 09 pkt. 5.14	Badanie działania systemów szybko wyłączalnych Nagła awaria odprowadzania ciepła - maksymalna temperatura powinna być mniejsza niż 110 °C, a koncentracja CO nie powinna przekraczać 5 % objętościowo Zanik napięcia - maksymalna temperatura kotła po zaniku napięcia powinna być mniejsza niż 110 °C, a koncentracja CO nie powinna przekraczać 5 % objętościowo	Zgodny 96,1 °C 0,152 % Zgodny 96,3 °C 0,119 %
9.	PN-EN 303- 5:2021- 09 pkt. 5.16.3	Badanie bezpieczeństwa przy zaniku dopływu powietrza Awaria wentylatora - koncentracja CO nie powinna przekraczać 5 % objętościowo Awaria układu doprowadzania powietrza na skutek zamknięcia nastawialnych otworów doprowadzających powietrze do kotła grzewczego	Zgodny 1,06 % Zgodny 0,99 %
10.	PN-EN 303- 5:2021- 09 pkt. 4.3.3.2	Przewodzenie ciepła Temperatura powierzchni zewnętrznych podajnika paliwa (bez izolacji) lub zespolonego zasobnika paliwa we wszystkich stanach pracy oraz podczas awarii nie powinna przekraczać 85 °C.	Zgodny Podajnik 35,2°C Zasobnik 30,0°C
Bezpieczeństwo elektryczne /badanie poza akredytacją/			
11.	PN-EN 303- 5:2021- 09 4.3.13.2	Rezystancja izolacji > 2 MΩ Ciągłość obwodu ochronnego < 0,5 Ω Prąd upływu < 0,35 mA Wytrzymałość elektryczna izolacji	Zgodny 7,60 GΩ Zgodny 0,20 Ω Zgodny 0,34 mA Zgodny

8. Podsumowanie

Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badań dotyczą wyłącznie badanego kotła typu TECHNIX PELL LUX 38 o mocy 38 kW wyłącznie przy opalaniu pelletem drzewnym, którego parametry przedstawione są w tabeli 2.

--KONIEC SPRAWOZDANIA--

